



RZUT PARTERU skala 1:100

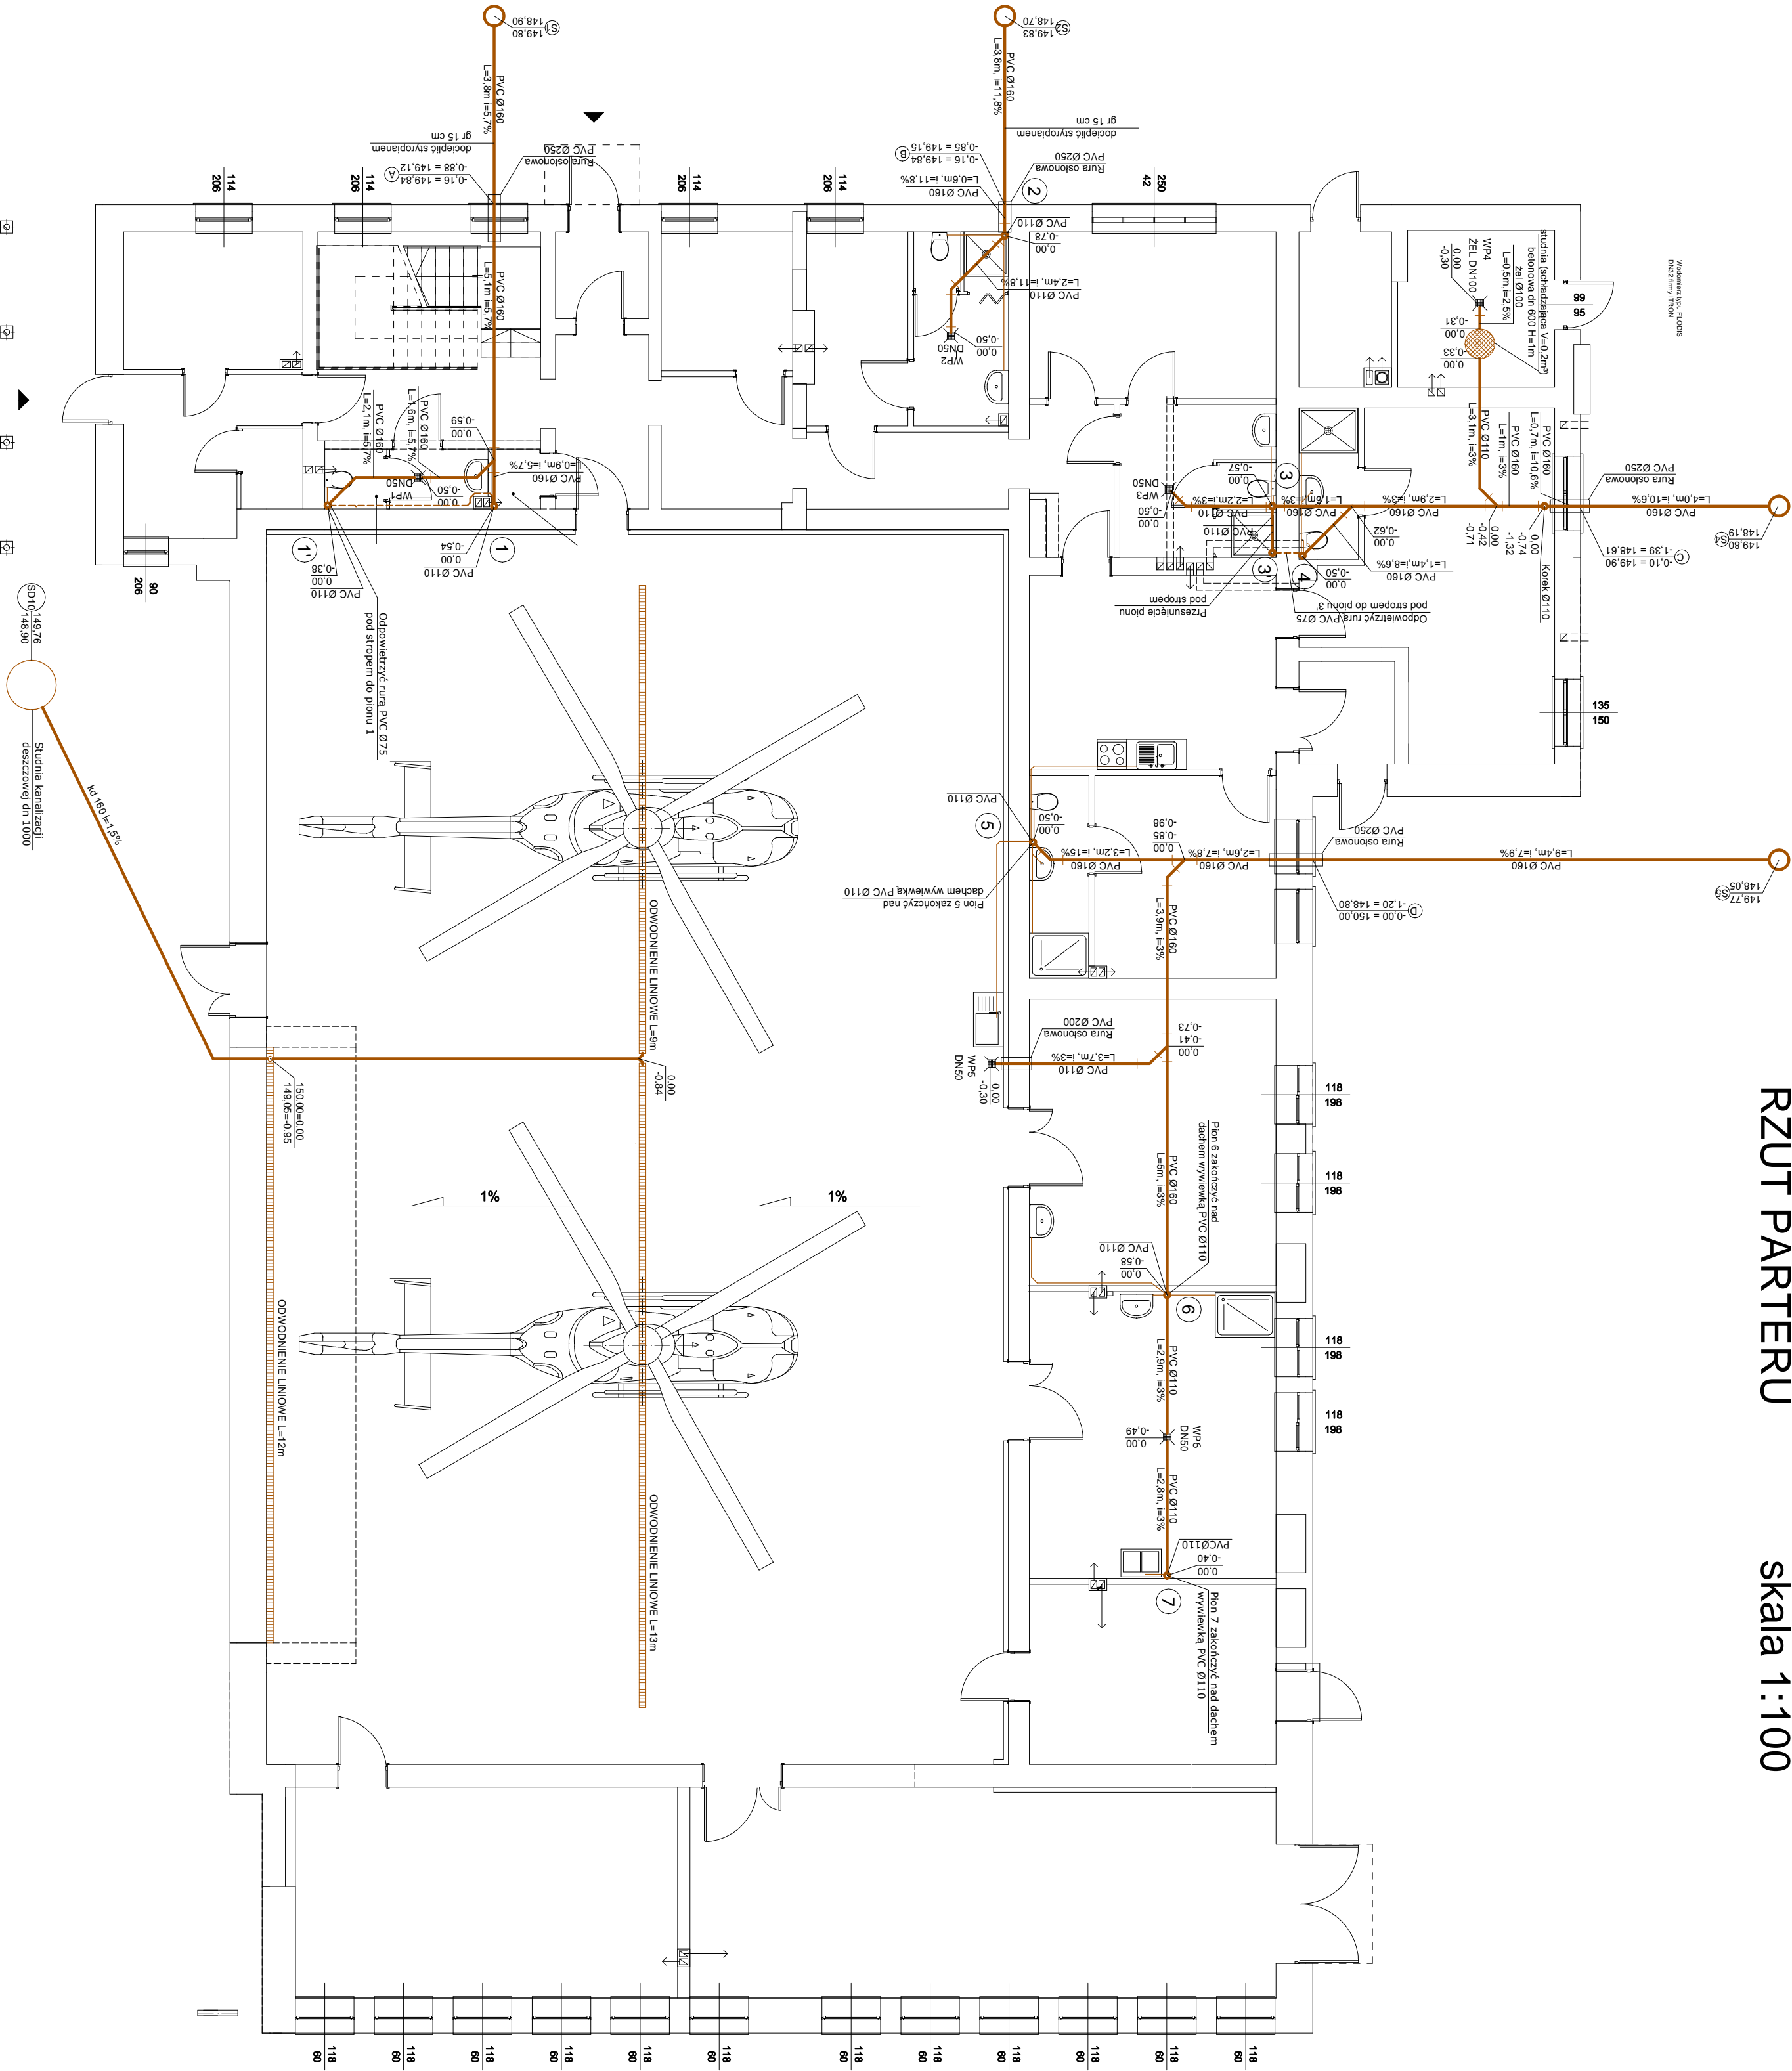

- UWAGA:
- Nad zaworami czepialnymi z podłączeniem do węzła "ZAKŁ. UZYSKANIA WODY DO CEŁY SPOŻYWCZYCH"
 - Obiekty i urządzenia należy wykonać do zewnętrznej sieci deszczowej. W celu zabezpieczenia układu sieci kanalizacji deszczowej przed przedostaniem się niebezpiecznych środków (np. środki myjące) zabrania się mycia śmiegłowców w pomieszczeniu hangaru.

Jednostka Projektowa:



Pracownia Projektowa Jaruzi Hungendorfer
Ul. Szarych Szeregów 5A/5 ; 15-666 Białystok
e-mail: jhung@pocz.pl

Investor:
SPZOZ Lotnicza Pogotowia Ratunkowe

01-834 Warszawa, ul. Kasiejska 5

Temat:
PRZEBUDOWA I REMONT BAZY LOTNICZEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BIAŁYMSTOKU

Adres inwestycji:
ul. Ciołkowskiego 2
15-602 Białystok
Działka nr ewid. 1/5, obręb 22

Nazwa rysunku
INSTALACJA KANALIZACYJNA
RZUT PARTERU

Faza:

Projekt wykonawczy

Zespół projektowy:

Projektant: inż. Krzysztof Cuińczyk
upr: PDL00369/POOS0106

Sprawdzający: mgr inż. Marek Radulski
upr: PDL0149/POOS0109

Opracował: mgr inż. Maciej Wendolowicz

Skala:

1:100

Nr rysunku
IS 03

Data
30.11.2010r.