

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice



Gliwice, dnia 25 maja 2016
TDOGL/OMP/OT/2016

Nr Sprawy: 15-09-08/489

*P. Mr. Kosmala
Niemulowa
21.05.2016*

SPZOZ Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa

Dotyczy: umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzamy dokonanie odbioru przyłącza, zrealizowanego na podstawie umowy o przyłączenie nr TDOGL/DGL/9456/15/JK/8625/362/OMP/15 z dnia 29.10.2015r. wobec czego przesyłamy protokół odbioru technicznego przyłącza wraz z fakturą końcową znak: 1264092881 P z dnia 25.05.2016r.

Wobec powyższego, niniejszym potwierdzamy gotowość TAURON Dystrybucja S.A. do przyłączenia Państwa obiektu i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.

Jednocześnie informujemy, że podanie napięcia na instalację wewnętrzną obiektu nastąpi po:

- pozytywnym wyniku sprawdzenia przez TAURON Dystrybucja S.A. urządzeń elektroenergetycznych i instalacji w przyłączanym obiekcie, przy czym sprawdzenie może odbyć się poprzez weryfikację dokonanego zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia,
- wniesieniu przez Państwa opłaty za przyłączenie,
- zawarciu / aktualizacji przez Państwa, na podstawie niniejszej informacji, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla dostarczania energii do obiektu,

Sprawę prowadzi:

Janusz Kosmala

(32) 303-52-41

janusz.kosmala@tauron-dystrybucja.pl

Aleksandra Otworowska

(32) 303-52-42

aleksandra.otworowska@tauron-dystrybucja.pl

Z poważaniem


Pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.
Aleksandra Otworowska


Załączniki:

Faktura VAT,

Kopia protokołu odbioru,

Kopia :

OMP,

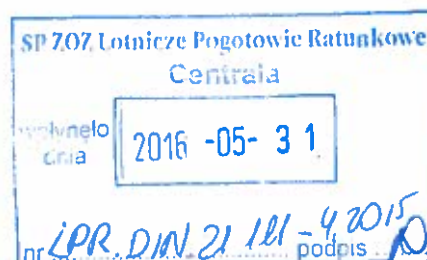

Katowice, dnia 25.05.2016r
Miejscowość

Protokół nr 15-09-08/489 odbioru przyłącza elektroenergetycznego nN

- 1) Adres: Katowice ul. Lotnisko dz nr. 2/5
(Gmina, Miejscowość, Ulica)
- 2) Nr i Nazwa 120mm²a stacji, obw. Stacja K-1000 Lotnisko, pole. nr. 3 obw. kier. ZK3a-1P nr. 182668 ul. Lotnisko - LPR, YAKXS 4x240 mm²
- 3) Granica eksploatacji: Zaciśki prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego w zestawie złączowo-pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy
- 4) Klient: Samodzielny Publiczny Zakład Opleki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
- 5) Wykonawca: Przemysław Cielęcy / Zakład Instalacji Elektrycznych ZREP Sp.j
Imię, nazwisko Firma

6) Oświadczenie nr o wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego nN

7) Komisja w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Żymniak - TAURON Dystrybucja S.A.

Członek: - TAURON Dystrybucja S.A.

w odbiorze udział wzięli dodatkowo:

Wykonawca lub jego pełnomocnik: Przemysław Cielęcy

dokonała sprawdzenia i odbioru:

- a) numer zamówienia/pozycja 5200062132/05
- b) numer umowy o przyłączenie TDOGL/DGL/9456/15/JK/8625/362/OMP/15
- c) dokumentacja techniczna opracowana przez Pracownia Projektowa NOBRA
(Biuro Projektowe)
- d) dokumentacja prawna: art. 29A PB
(nr decyzji pozwolenie na budowę, art. 29 lub 29a prawa budowlanego)
- e) podstawowe elementy przyłącza/odcinka sieci* wraz z obmiarem (zgodne z zestawieniem materiałów)
 1. Zestaw złączowy ZK3a-1P- szt.1 PSP I-36/SP/15147-P401;
 2. Kabel YAKXS 4x240 mm² - dł. 186 mb PSP I-36/SP/15147-P401;

Zabezpieczenie główne : 80A , WTN-00 , RBK-00
wartość typ wkładki typ rozłącznika

Zabezpieczenie zalicznikowe: 100A, zabezpieczenie nadprądowe
wartość typ rozłącznika

f) Zauważone braki i wady:

g) Opinia komisji: Przyłącze nadaje się* / nie nadaje się* do przyjęcia do eksploatacji

Na tym protokół zakończono i podpisano:

TAURON Dystrybucja S.A.

1.
(Przewodniczący Komisji Odbioru)

2.
(Członek Komisji Odbioru)

3.
(Wykonawca lub jego pełnomocnik)

Kierownik techniczny Zakładu Instalacji Elektrycznych

* niepotrzebne skreślić