ZESTAWIENIE DRZWI WEWN

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [cm]	108x206	108x206	98x206	108x206	88x250	98x206	100x205	100x205
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [cm]	100x203	100x203	90x203	100x203	82x205	90x203	90x200	90x200
SCHEMAT								
WIDOK								
KIERUNEK OTWIERANIA	P	P	P	P	L	L	L	P
LICZBA ŁĄCZNA	1	1	1	1	1	1	2	2
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI30	---	EI30	---	---	---	---	---
AKCESORIA	---	kratka wentyl	---	---	kratka wentyl	kratka wentyl	kratka wentyl	kratka wentyl
WYPOSAŻENIE DODATKOWE							Zamek hakowy łazienkowy - srebny połysk	Zamek hakowy łazienkowy - srebny połysk
UWAGI							Drzwi przesuwane - zabudowa w ścianie	Drzwi przesuwane - zabudowa w ścianie

UWAGI - DRZWI WEWNĘTRZNE

1) Drzwi płycinowe: lakierowane RAL 7035.
2) Drzwi przesuwane typ D7 - zabudowa w ścianie, układ jednoskrzydłowy.
3) Konstrukcja: wypełnienie płyta wiórowa otworowa, ramiak podwójny.
4) Profil krawędzi: przylga krawędź "K".
5) Ościeżnica: regulowana, lakierowane RAL 7035.
6) Akcesoria dodatkowe: trzeci zawias.

ZESTAWIENIE DRZWI AKUSTYCZNE

OZNACZENIE	Da1	Da2	Da3	
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [cm]	100x203	90x203	90x203	90x203
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [cm]	108x206	98x206	98x206	98x206
SCHEMAT				
WIDOK				
KIERUNEK OTWIERANIA	P	P	L	P
LICZBA ŁĄCZNA	1	1	2	2
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI30	EI30	---	---
IZOACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	35dB	35dB	35dB	35dB
UWAGI				

UWAGI - DRZWI WEWN. AKUSTYCZNE

1) DRZWI WEWN. O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ min. R_{A1}=35dB.
2) Drzwi wyposażone w uszczelkę akustyczną na całym obwodzie (łącznie z progiem).
3) Drzwi płycinowe: lakierowane RAL 7035.
4) Ościeżnica: regulowana, lakierowane RAL 7035.
5) Akcesoria dodatkowe: trzeci zawias.

ZESTAWIENIE ŚWIETLIKÓW

OZNACZENIE	Nd1
RZUT	
LICZBA ŁĄCZNA	1
WYMIAR NOMINALNY	80x80
OPIS	Wyłaz dachowy o wymiarach w świetle 80x80cm na podstawie wysokości 50cm z blachy stalowej ocynkowanej ocieplonej pianką PIR gr. 30mm. Współczynnik. przenikania ciepła U =1,10 W/(m2*K)
WYPOSAŻENIE	Wyłaz otwieramy ręcznie ze wspomagającą sprężyną gazową. Wyłaz wyposażony w klamkę z zamkiem blokowanym kluczykiem.

ZESTAWIENIE - DRZW STAL. ZEWN.

OZNACZENIE	Dz1
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	---
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [cm]	108x250
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [cm]	90x202
SCHEMAT	
WIDOK	
KIERUNEK OTWIERANIA	P
LICZBA ŁĄCZNA	1
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Nawiewnik systemowy montowany w naświetlu nieprzezierny V=60m3/h
UWAGI	

UWAGI - DRZWI STALOWE ZEWN.

1) Drzwi stalowe zewnętrzne ogólnego stosowania z trójstronną wąską przylgą.
2) Płyta drzwiowa grubości 55 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1 mm.
3) Izolacja: płyta z włókna mineralnego.
4) Izolacyjność cieplna: U = 1,9 W/m^2.
5) Wzmocnienie z płaskownika stalowego.
6) Stalowy trzpień przeciwwyważeniowy.
7) Malowanie proszkowe kolor RAL 7016.
8) 2 zawiasy konstrukcyjne z łożyskiem kulkowym.
9) Klamka L-form, zamek z wkładką bębenkową.
10) Panel nieprzezierny izolowany w kolorze RAL7016.
11) Nawiewnik klapkowy wyposażony w przegrodę termiczną montowany na panelu nieprzeziernym.
12) Skrzydła otwierane wyposażone w kontaktrony.

ZESTAWIENIE - DRZW STAL. WEWN.

OZNACZENIE	Ds1	Ds2	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	---	---	---
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [cm]	158x220	108x220	108x220
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [cm]	140x211	90x211	90x211
SCHEMAT			
WIDOK			
KIERUNEK OTWIERANIA	L	L	P
LICZBA ŁĄCZNA	1	1	3
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	---	---	---
UWAGI			

UWAGI - DRZWI STALOWE WEWN.

1) Drzwi stalowe wewnętrzne ogólnego stosowania z trójstronną wąską przylgą.
2) Płyta drzwiowa grubości 40 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,75 mm.
3) Wzmocnienie z płaskownika stalowego.
4) Stalowy trzpień przeciwwyważeniowy.
5) Malowanie proszkowe kolor RAL 7035.
6) 2 zawiasy konstrukcyjne z łożyskiem kulkowym.
7) Klamka L-form, zamek z wkładką bębenkową.
8) Drzwi ppoż. oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitrnych wyposażone w samozamykacze w zawiasie.

ZESTAWIENIE BRAM ZEWN.

OZNACZENIE	Bs1
RZUT	
WIDOK	
WYMIAR W ŚWIETLE MURU (OTWORU) [cm]	250x250
LICZBA ŁĄCZNA	1
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	

UWAGI - BRAMA ZEWNĘTRZNA

1) Brama segmentowa, ocieplana ze stalowych segmentów,
2) Segmenty grubości 42 mm wypełnione pianką poliuretanową,
3) Izolacyjność cieplna U=1,6 [W/m2K],
4) Powierzchnia płyty bramy tłoczona lakierowana RAL7016,
5) Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców,
6) Napęd elektryczny i łańcuch do otwierania awaryjnego,
7) Sekcja przezroczysta (3 panel) na całą szerokość bramy,
8) Otwieranie (prowadzenie) pionowe dostosowane do wysokości hali.
9) Zabezpieczenie w postaci fotokomórki wyprzedzającej.
10) Brama wyposażona w kontaktrony.

ZESTAWIENIE: ŚCIANKI SYSTEMOWE WC

S-1

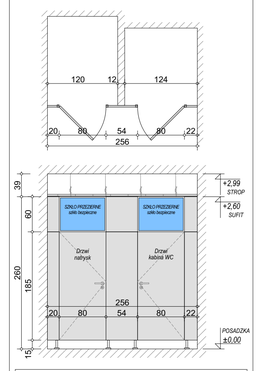

wym. szer./wys. = 2560 / 2500 mm

- *Płyta z laminatu HPL grubości 13mm, kolor 9002*
- *Okucia i profile ALU*
- *Nóżki ze stali nierdzewnej*
- *Gałka z aluminium anodowanego*
- *Szyld z blokadą WC*
- *Samozamykacz w zawiasie*

UWAGI

1) ZE WZGLĘDU NA WYMAGANĄ DUŻĄ PRECYZJĘ WYKONANIA, WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA NALEŻY REALIZOWAĆ DOPIERO PO WYKONANIU NA BUDOWIE OBMIARU RZECZYWISTYCH WIELKOŚCI OTWORÓW. ZESTAWIENIE DOŁĄCZONE DO PROJEKTU NALEŻY TRAKTOWAĆ PRZEDE WSZYSTKIM JAKO MATERIAŁ POGLĄDOWY DO OSZACOWANIA KOSZTÓW.
2) NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH RYSUNKÓW NALEŻY WYKONAĆ PROJEKT WARSZTATOWY I PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI AUTORA PROJEKTU.

Index	DATA	Zmiany	PODPIS:
E			
D			
C			
B			
A			

STAN NA DZIEŃ: 05.12.2017

INWESTOR:

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5
tel./fax: 22 229 99 31

www.lpr.com.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS W PŁOCKU WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PODEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO
09-400 PŁOCK, ul. Bielska 60
DZIAŁKA NR EWID. 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy

BIURO ARCHITEKTONICZNE:

ŁĄCKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
65-204 Zielona Góra, ul. Piaskowa 3/1
tel.: 68 324 72 58, fax: 68 324 72 59

www.lk-architekci.pl, biuro@lk-architekci.pl

AUTOR PROJEKTU: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. ANDRZEJ ŁĄCKI — uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr ew. 1/98/ZG

OPRACOWUJĄCY:
mgr MONIKA KRYGIER / mgr inż. MACIEJ BIAŁEK

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. WOJCIECH KRZYWOSZAŃSKI — uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr ew. 602/01/DUW

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE DRZWI I BRAM

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA: ---
DATA: 15.XI.2017

FAZA:	NR PROJEKTU:	OBIEKT:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	REWIZJA:
PW	1707	10	A	**WA__401_**	_

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POZ. 2PL), I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI W ŻADEN SPOSÓB WYKORZYSTYWANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW