OPIS WARSTW PRZEGRÓD PIONOWYCH ZEWNĘTRZNYCH

Sz5	blacha powlekana elewacyjna 3cm pustka wentylacyjna pomiędzy profilami płonicznymi podkonstrukcji elewacji wiatroizolacja - folia polipropylenowa 18cm stalowa wełna mineralna z jednostronną czarną włókniną λ=0,036W/mK; 24cm bloczki wapienno-piaskowe 1,5cm tynk cementowo-wapienny
Sz7	blacha powlekana elewacyjna 3cm pustka wentylacyjna pomiędzy profilami płonicznymi podkonstrukcji elewacji wiatroizolacja - folia polipropylenowa 18cm stalowa wełna mineralna z jednostronną czarną włókniną λ=0,036W/mK; 24cm bloczki wapienno-piaskowe 1,5cm tynk gipsowy
Sz10	blacha powlekana elewacyjna 3cm pustka wentylacyjna pomiędzy profilami płonicznymi podkonstrukcji elewacji wiatroizolacja - folia polipropylenowa 18cm stalowa wełna mineralna z jednostronną czarną włókniną λ=0,036W/mK; 24cm bloczki wapienno-piaskowe 2cm płyt/ ceramiczne
Sz12	blacha powlekana elewacyjna 3cm pustka wentylacyjna pomiędzy profilami płonicznymi podkonstrukcji elewacji wiatroizolacja - folia polipropylenowa 18cm stalowa wełna mineralna z jednostronną czarną włókniną λ=0,036W/mK; 24cm bloczki wapienno-piaskowe ściana wykładzina rubinowa PCV

OPIS WARSTW PRZEGRÓD PIONOWYCH WEWNĘTRZNYCH

Sw1	1,0cm tynk cementowo-wapienny 12cm bloczki wapienno-piaskowe 2cm pustka powietrzna 14cm wełna mineralna λ=0,04W/mK; 24cm bloczki wapienno-piaskowe 1,0cm tynk gipsowy
Sw3	1,0cm tynk gipsowy 24cm bloczki wapienno-piaskowe 1,0cm tynk gipsowy
Sw6	2cm płyt/ ceramiczne 24cm bloczki wapienno-piaskowe 2cm płyt/ ceramiczne
Sw8	1,0cm tynk gipsowy 12cm bloczki wapienno-piaskowe 1,0cm tynk gipsowy
Sw12	1,0cm tynk gipsowy 12cm bloczki wapienno-piaskowe 2cm płyt/ ceramiczne
Sw11	2cm płyt/ ceramiczne 12cm bloczki wapienno-piaskowe 2cm płyt/ ceramiczne
Sw12	2,5cm 2xpłyta gipsowo-kartonowa 10cm rusz stalowy z wełną mineralną; 2,5cm 2xpłyta gipsowo-kartonowa
Sw13	płyt/ ceramiczne 2,5cm 2xpłyta gipsowo-kartonowa 10cm rusz stalowy z wełną mineralną; 2,5cm 2xpłyta gipsowo-kartonowa płyt/ ceramiczne
Sw14	1,25cm 2xpłyta gipsowo-kartonowa 10cm rusz stalowy z wełną mineralną 1,25cm 2xpłyta gipsowo-kartonowa płyt/ ceramiczne
Sw15	1,0cm tynk gipsowy 18cm bloczki wapienno-piaskowe 1,0cm tynk gipsowy
Sw16	płyt/ ceramiczne 2,5cm 2xpłyta gipsowo-kartonowa 10cm rusz stalowy

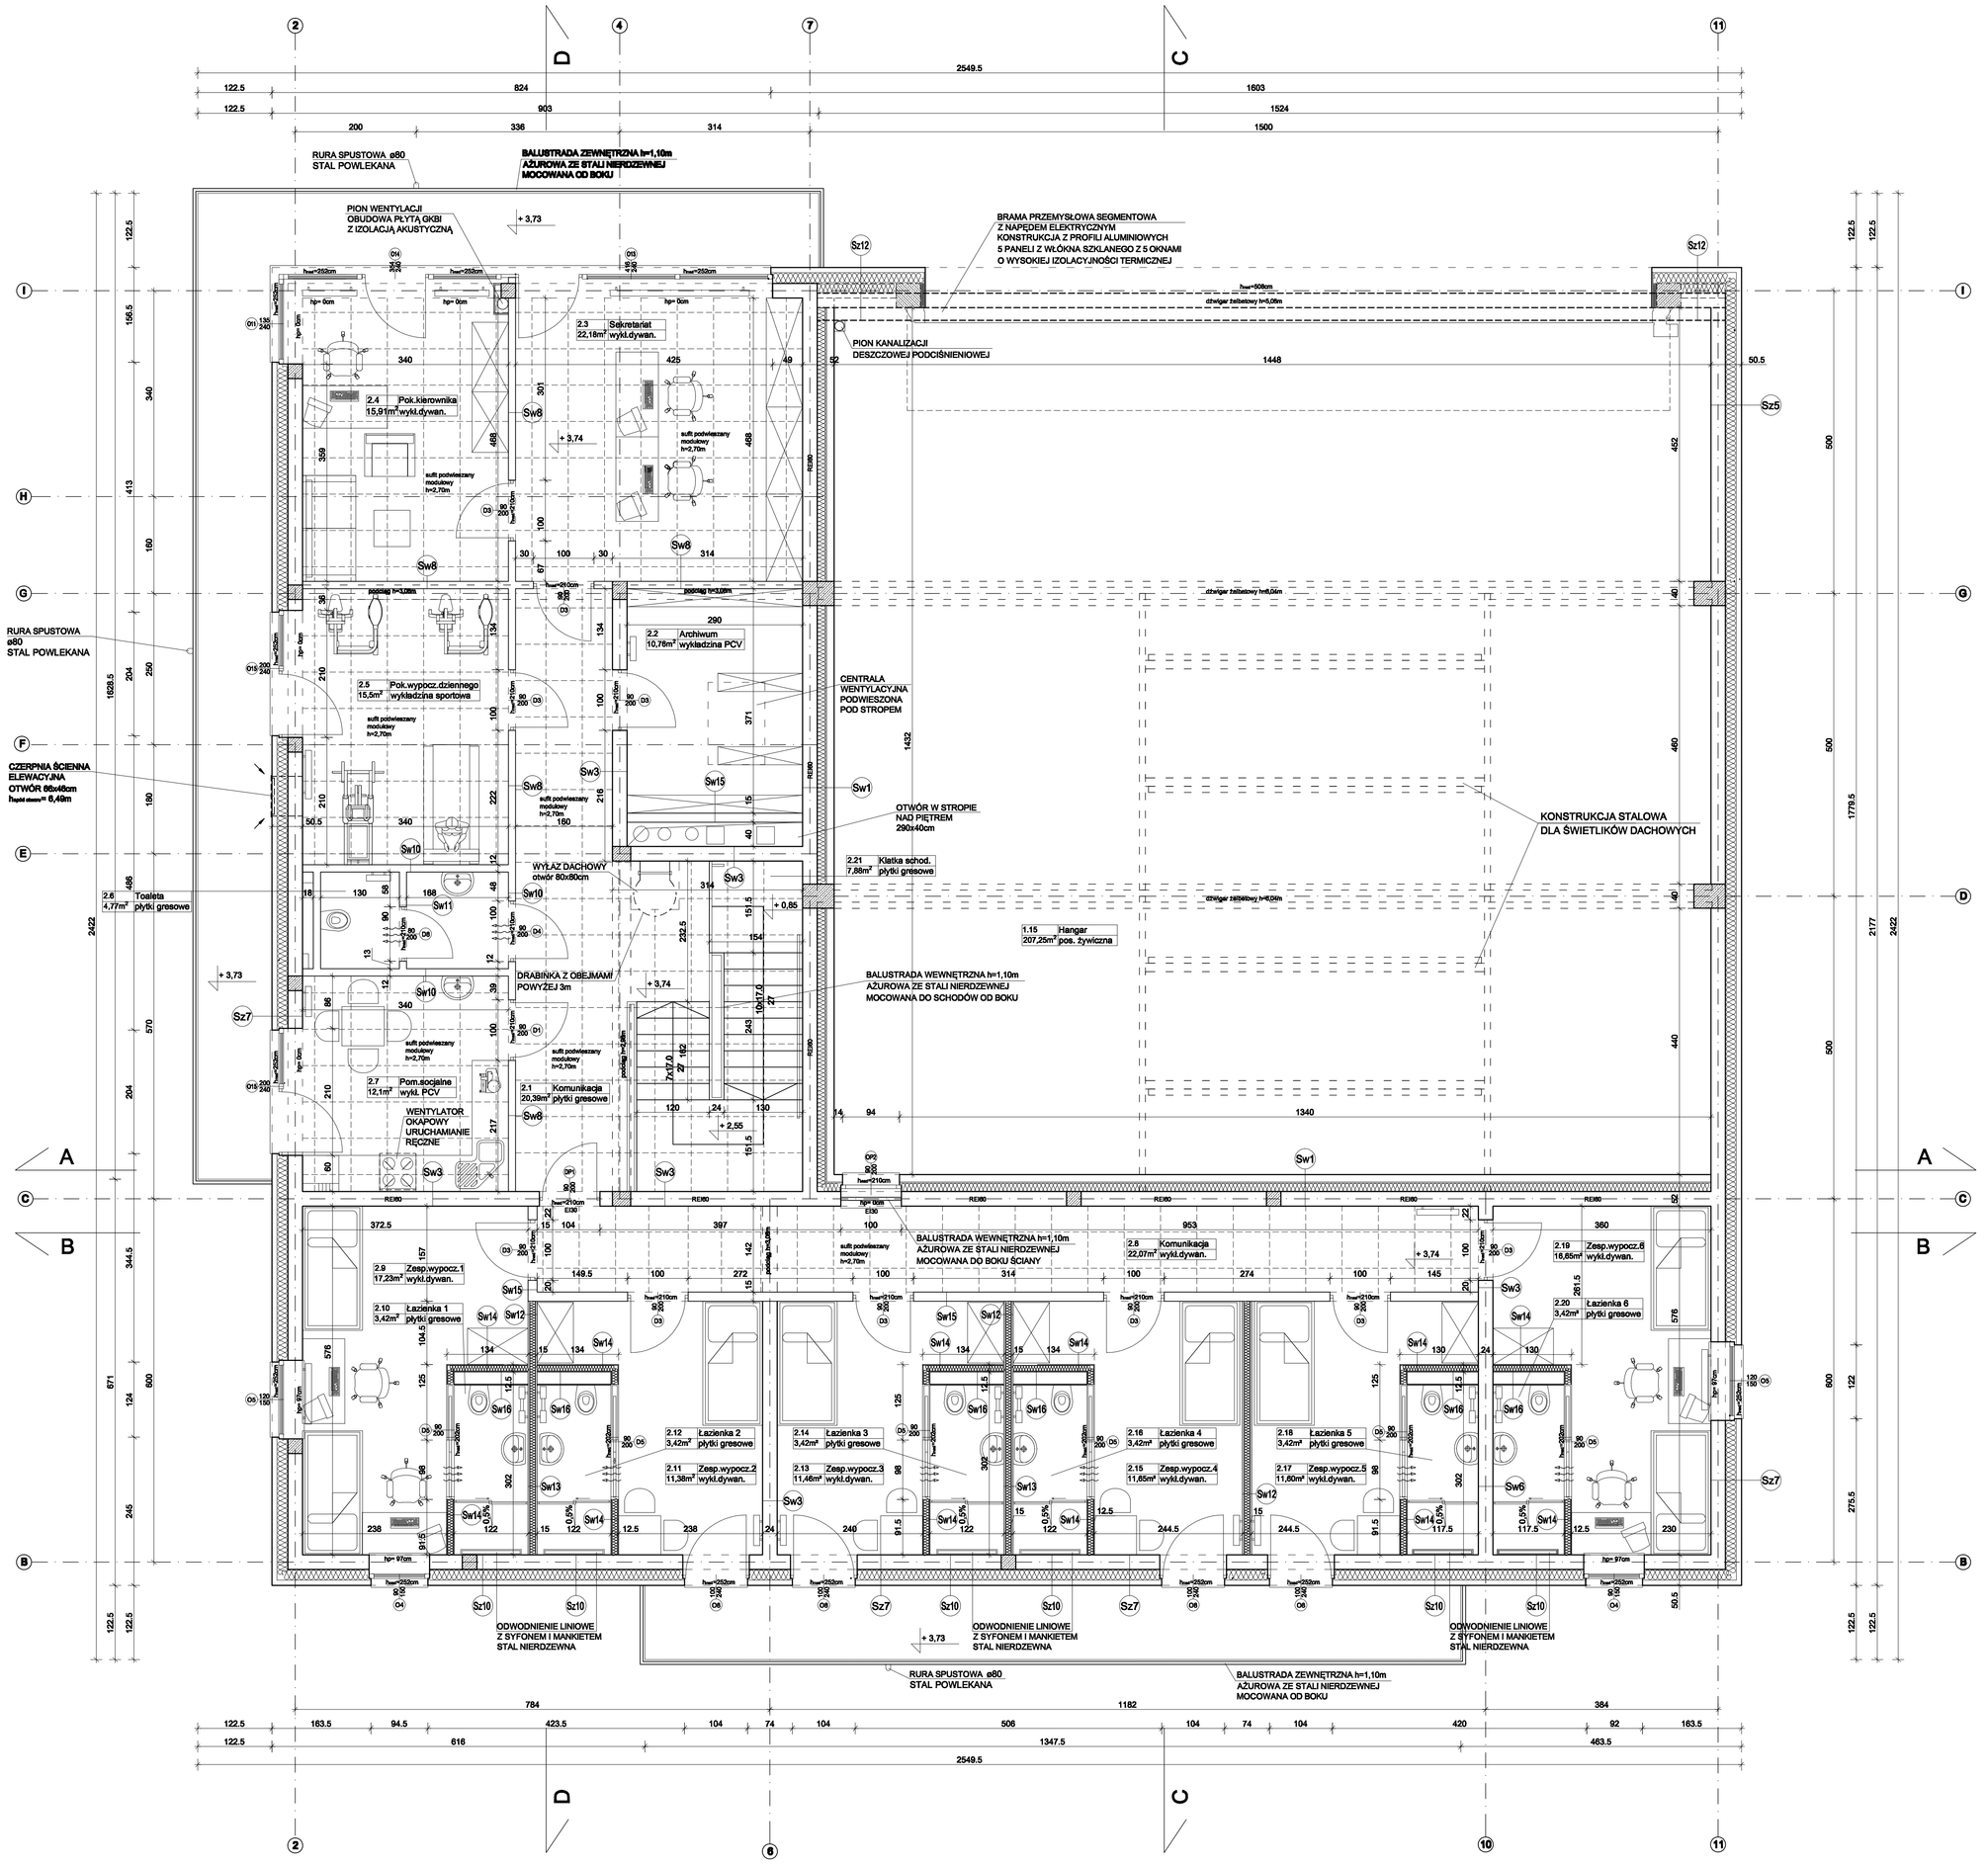

Inwestor	LOTNICZE PODGOTOWE PAŃSTWOWE UL. KRÓLEWSKA 5, 01-804 WARSZAWA
Nazwa inwestycji	BUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) LOTNICZEGO PODSTAWA RATUNKOWEGO W MIELOCHOWIE POLSKA, HOWA WIEŚ KOPOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I PRZEBUDOWĄ DRÓG NA TERENIE LOTNISKA, KOREKTAMI CIEKU BUDZIŃ NA LOTNISKU POWIATOWA WARSZAWSKIEGO W POŁĘDZIU HOWEJ WIŚ - LOTNISKO
Adres inwestycji	DZ. NR 1260/8, OBRĘB 0008 POŁĘDZIA, HOWA WIEŚ GMINA KOMPRACHCICE
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża	ARCHITEKTURA
Tytuł	RZUT PIĘTRA

INTEGRA Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
ul. BENEDYKTYCKA 32, 60-816 POZNAŃ

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Ludmiła Bynaszkina	UP/97		
Sprawdził	mgr inż. arch. Robert Bartkowski	UW/KL/0635/2006		
Opracowała	mgr inż. arch. Agata Tuma			

Skala	Format	Arkuszy	Numer	Nr wz.	Rewizja
1:50	A0	0P	W	A 02	0

Rewizja: Data: